


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


Üzemi feszültség: 3+N, 400/230V, 50Hz
Működési feszültség: 1+N, 230V, 50-Hz
Névleges áram: 16A
Érintésvédelem: alap = TN-s, önműködő lekapcsolás kiegészítő = áramvédő-kapcsoló
Zárlati szilárdság: 6kA
Elosztó szekrény védettsége: IP40, IK07 falonkívüli
Elosztó típusa: Drivia18, 54M
Elosztó mérete: 500*355*104mm
Beépítés: felső
Elvezetések: felső

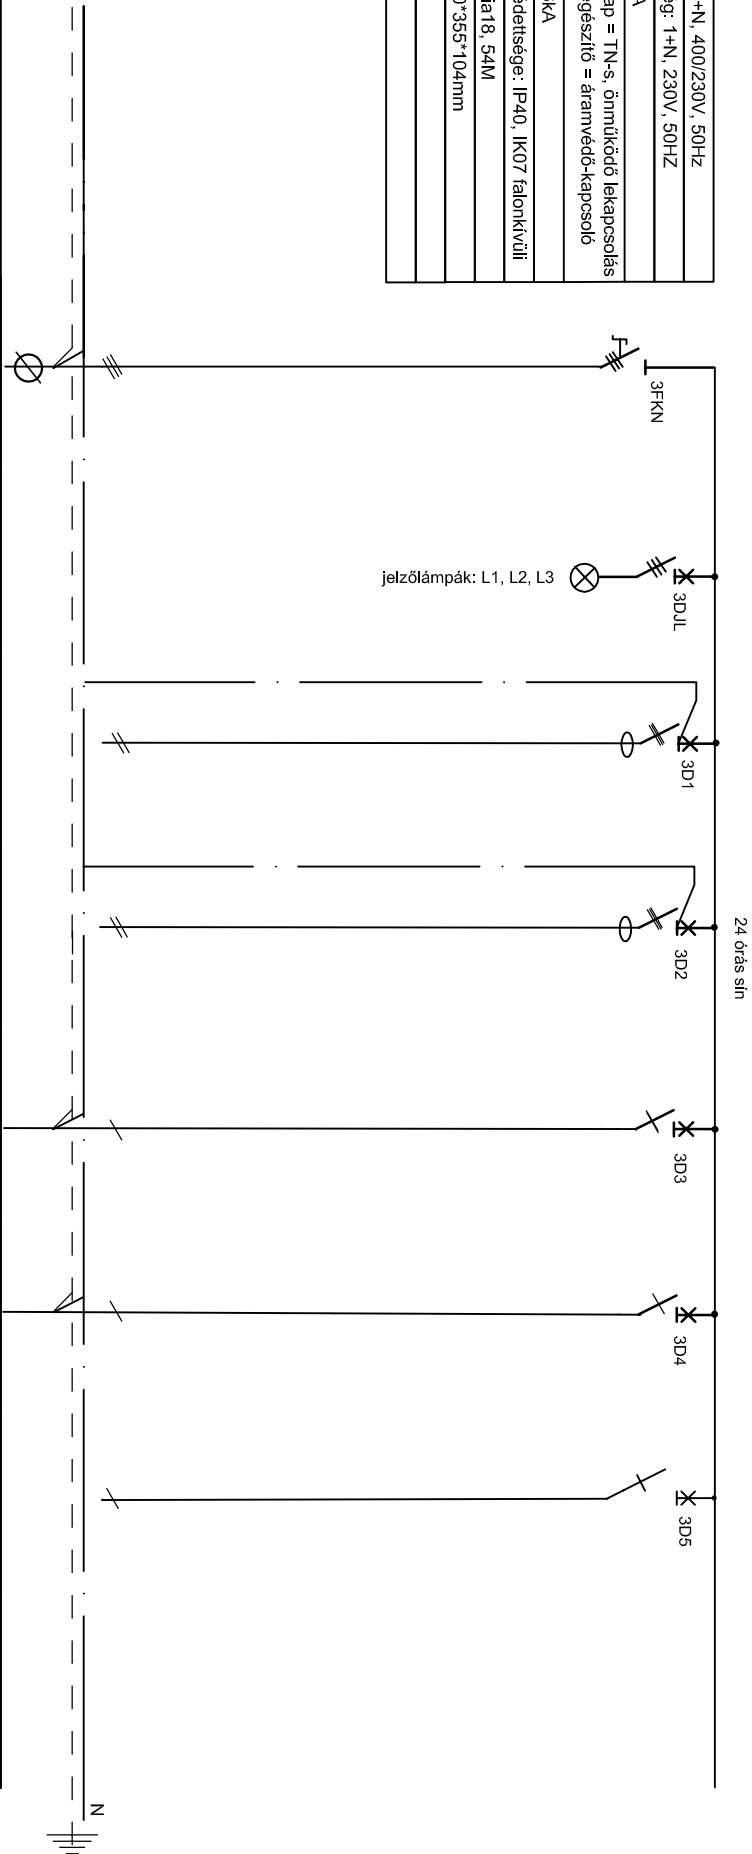

Áramkört jelölő	D4	3D1	3D2	3D3	3D4	3D5	
Megnevezés	24 órás betáplálás E3	Tartalek	Tartalek	Biztonsági világítás	Külső világítás	Tartalek	
Beépített teljesítmény (kW)	1/13	0,1		0,1	0,3		
Megszakító / Kismegszakító		DX, 3*1p, 6A-B	DX/I,2p, 13A/30mA/A	DX, 1p, 6A-B	DX, 1p, 6A-B	DX, 1p, 10A-B	
Kapcsoló / Mágneskapcsoló							
Kábel, vezeték típusa, keresztmetszete (mm2)		125A, 3p					
Egyéb készleték		NYM-J 5*4					

Tervező: <b>Tóbiás Attila</b>	Tervező: <b>Tóbiás Attila</b>	Megrendelő: <b>Komárom Város Önkormányzata</b>	Terv megnevezése: <b>Aprótálpak bővítése felújítása</b>	Munkaszám: <b>56/2017</b>
Dátum: <b>2017.12.</b>	<b>V-T-11-O384</b>	2900 Komárom, Szabadság tér 1.	2900 Komárom, Káliai T. u. 2.	Rajzsám: <b>EE4</b>
			<b>E3 jelű elosztó</b>	Lapszám: <b>1/3</b>


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

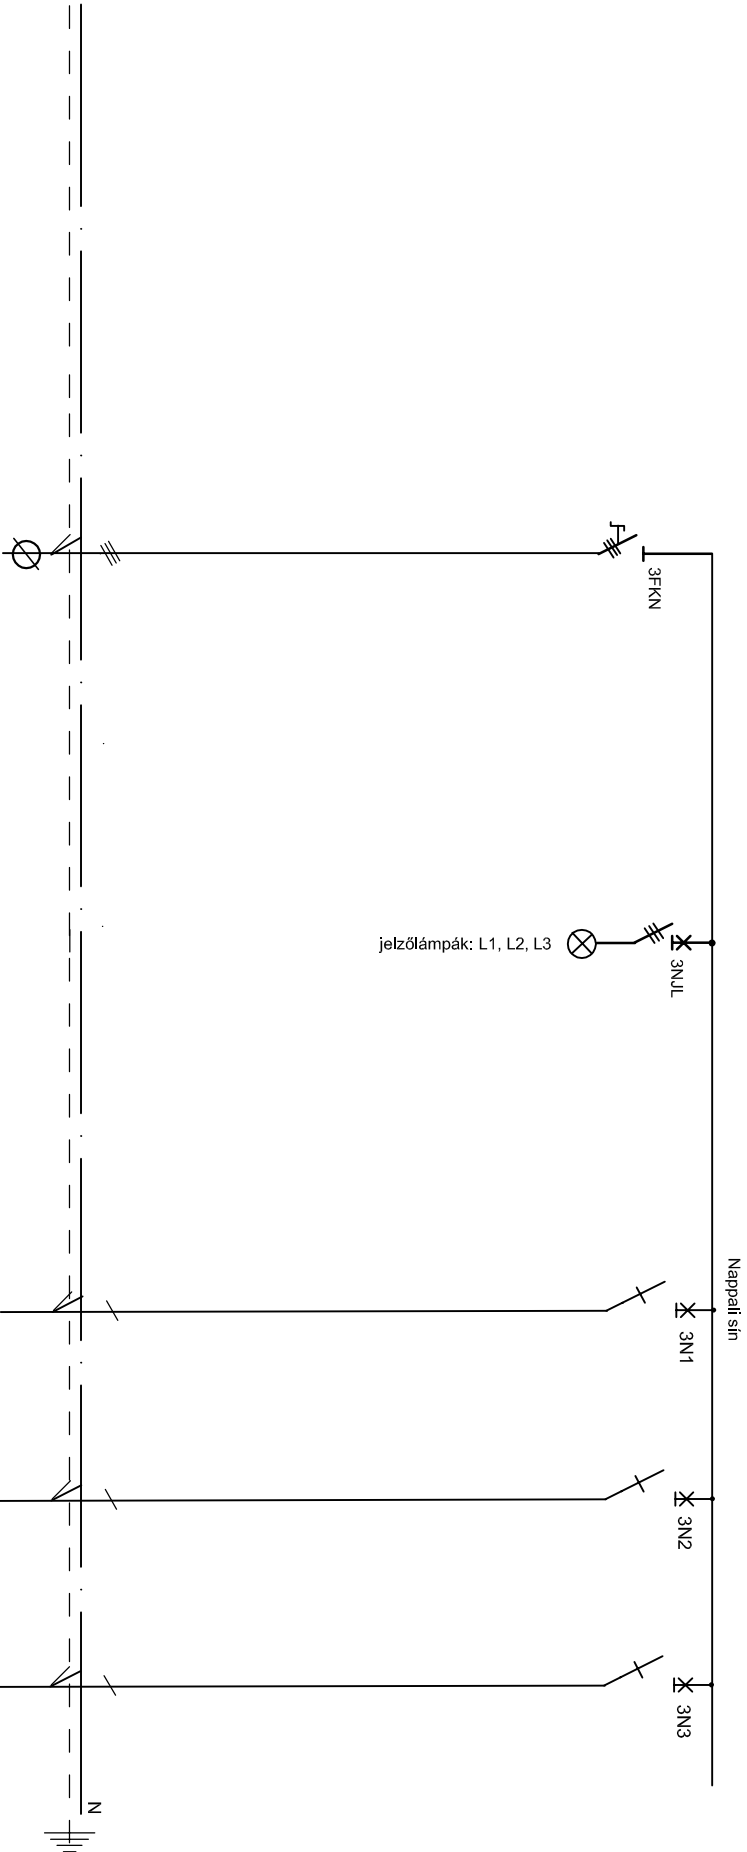

Áramkör jelölés	1N7					3N1	3N2	3N3
Megnevezés	Nappali betáplálás E3					Világítás foglalkoztatók	Meglévő világítás öltöző, mosdó	Vészhivó
Berített teljesítmény (kW)	2/13				0,1	1,1		
Megszakító / Kismegszakító					DX, 3*1p, 6A-B	DX, 1p, 10A-B	DX, 1p, 10A-B	DX, 1p, 10A-B
Kapcsoló / Mágneskapcsoló					I 25A, 3p			
Kábel, vezeték típusa, keresztmetszete (mm2)					NYM-J 5*4	3* H07V 1,5	meglévő	3* H07V 1,5
Egyéb készülék								

Tervező: Tóbiás Attila	Tervező: Tóbiás Attila	Megrendelő: Komárom Város Önkormányzata	Terv megnevezése: Aprótalpak búcsóde felújítása	Munkaszám: 56/2017
Dátum: 2017.12.	V-T-11-O384	2900 Komárom, Szabadság tér 1.	2900 Komárom, Kállai T. u. 2.	Rajzsám: EE4
			E3 jelű elosztó	Lapszám: 2/3

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

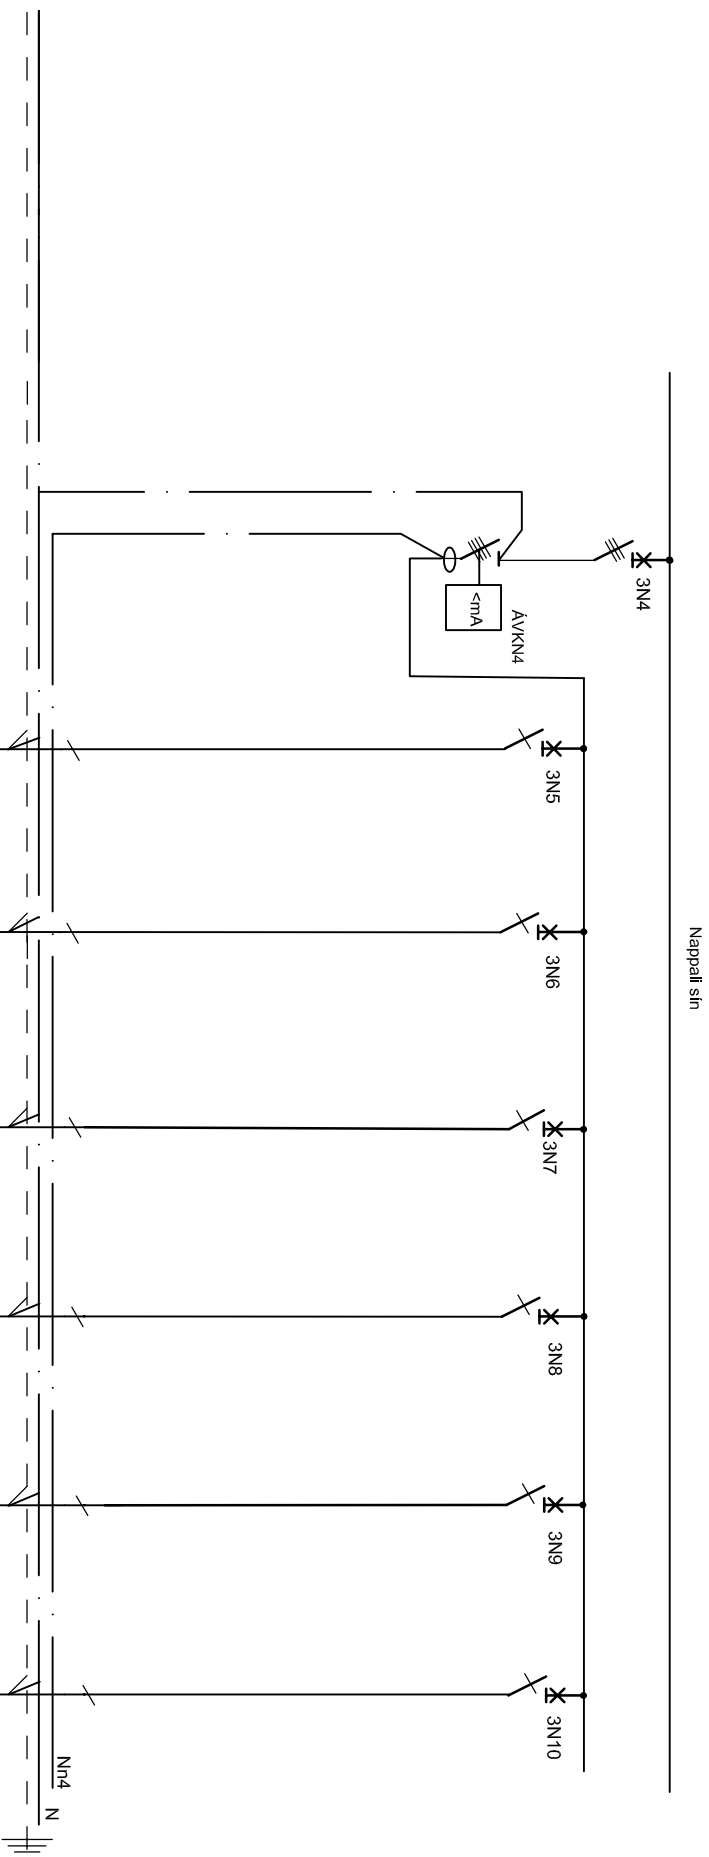

Áramköri jelölés		3N4	3N5	3N6	3N7	3N8	3N9	3N10
Megnevezés		Csoportos áramvédőkáposoló	Csatlakozó aljzat foglalkoztató 1	Csatlakozó aljzat foglalkoztató 2	Csatlakozó aljzat meglévő áramkörök	Csatlakozó aljzat meglévő áramkörök	Tartalék	Tartalék
Beépített teljesítmény (kW)			2	2	2	2		
Megszakító / Kismegszakító			DX, 1p, 10A-C	DX, 1p, 13A-C	DX, 1p, 13A-C	DX, 1p, 13A-C	DX, 1p, 13A-C	DX, 1p, 13A-C
Kapcsoló / Mágneskapcsoló								
Kábel, vezeték típusa, keresztmetszete (mm2)			3* H07V 2,5	3* H07V 2,5	meglévő	meglévő		
Egyéb készülék			ID/FI 4p,25A,30mA					

Tervező:	<b>Tóbiás Attila</b>	Tervező:	<b>Tóbiás Attila</b>	Megrendelő:	Komárom Város Önkormányzata 2900 Komárom, Szabadság tér 1.	Terv megnevezése:	Aprótálpak bölcsőde felújítása 2900 Komárom, Kálai T. u. 2. <b>E3 jelű elosztó</b>	Munkaszám:	<b>56/2017</b>
Dátum:	<b>2017.12.</b>			Rajzszám:	<b>EE4</b>	Lapszám:	<b>3/3</b>		